UWAGA ! PRZED WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ ZAGŁĘBIENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO !

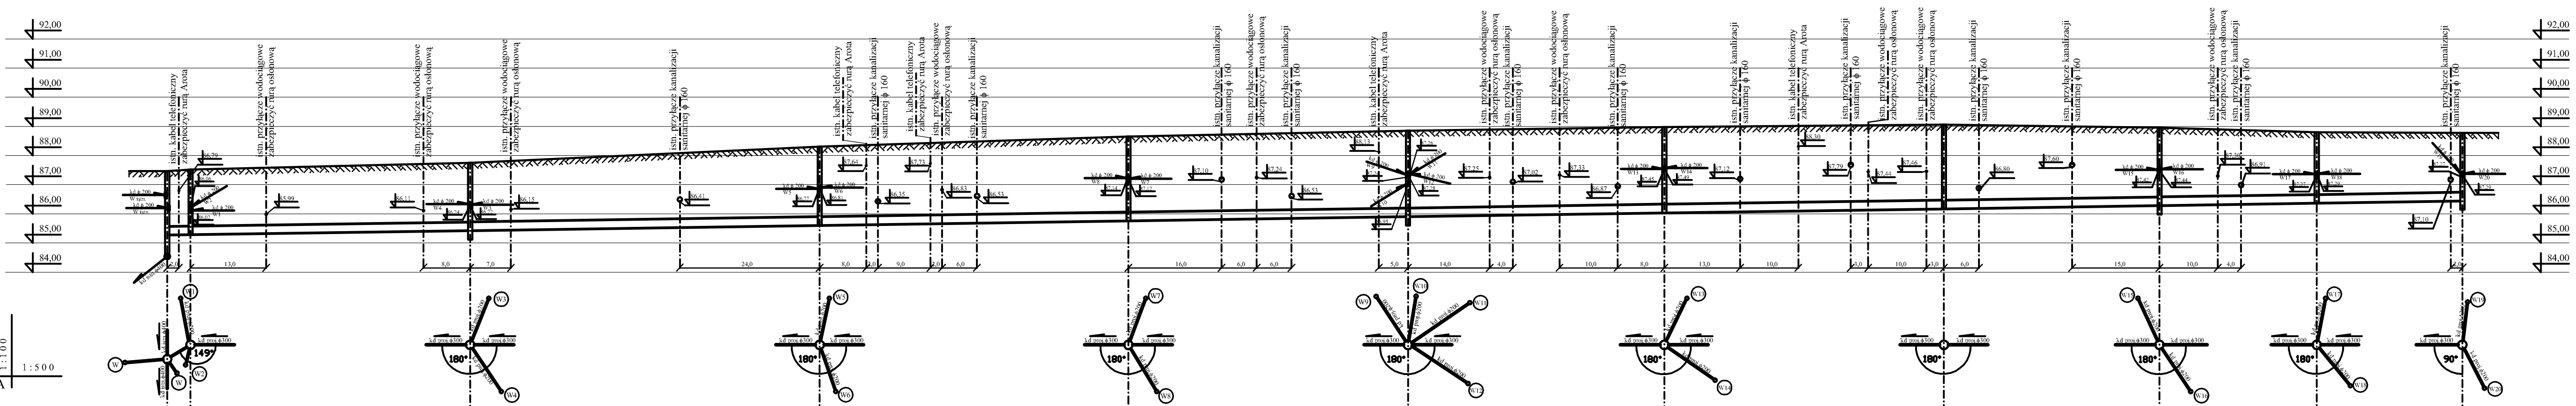

SKALA 1:100 / 1:500

	Sistn.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
RZĘDNA TERENU	87,47 / 87,47	87,52	87,75	88,30	88,65	88,85	88,98	89,06	88,95	88,80	88,78
RZĘDNA DNA KANAŁU	84,97 / 85,27	85,28	85,42	85,60	85,76	85,90	86,03	86,17	86,28	86,36	86,44
RZĘDNA DNA STUDNI	84,47 / 84,47	85,28	85,12	85,60	85,76	85,60	86,03	86,17	85,98	86,36	86,14
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU	2,50 / 2,20	2,24	2,33	2,70	2,89	2,95	2,95	2,89	2,67	2,44	2,34
ZAGŁĘBIENIE STUDNI	3,00 / 3,00	2,24	2,63	2,70	2,89	3,25	2,95	2,89	2,97	2,44	2,64
MATERIAŁ/SPADEK		PPØ300	i = 0,3% PPØ300	i = 0,3% PPØ300	i = 0,3% PPØ300	i = 0,3% PPØ300	i = 0,3% PPØ300	i = 0,3% PPØ300	i = 0,3% PPØ300	i = 0,3% PPØ300	i = 0,3%
DŁUGOŚCI		4,0	48,0	60,0	53,0	48,0	44,0	48,0	37,0	27,0	25,0
ODLEGŁOŚCI NARAST.	0,0	4,0	52,0	112,0	165,0	213,0	257,0	305,0	342,0	369,0	394,0

A — A

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA :

ODCINEK " A " :

PP ϕ 300 - L = 394,0 m

PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW PP ϕ 200 :

W1- L = 4 m	W11- L = 7 m
W2- L = 2 m	W12- L = 6 m
W3- L = 4 m	W13- L = 4 m
W4- L = 3 m	W14- L = 2 m
W5- L = 4 m	W15- L = 4 m
W6- L = 2 m	W16- L = 3 m
W7- L = 4 m	W17- L = 4 m
W8- L = 3 m	W18- L = 3 m
W9- L = 8 m	W19- L = 3 m
W10- L = 7 m	W20- L = 2 m

ŁĄCZNIE PP ϕ 200 - L = 79 m/20szt.

PODSUMOWANIE DŁUGOŚCI : L = 473,0 m

Oznaczenia :

S1 — proj. studnie rewizyjne :
- z kręgów bet. ϕ1200 mm z osadnikiem min. 0,3 m - 6 szt. (S1, 3, 4, 6, 7, 8)
- z kręgów bet. ϕ1200 mm - 4 szt. (S2, 5, 9, 10)

W1 — proj. wpusty ściekowe od W1 do W20

Obiekt	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
Adres	*Działka nr ew. 2767, 2820 - ul. M. Reja, działka nr ew. 2790/1 - ul. Południowa, działka nr ew. 2849/1 - ul. Fabryczna w obrębie ew. Sochaczew Boryszew w mieście Sochaczew*		
Nazwa opr.	***BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY MIKOŁAJA REJA W SOCHACZEWIE***		
Nazwa rys.	Przekrój po trasie kanału deszczowego		
Opracował / podpis	Piotr Zalewski	Skala 100/500	Nr.rys
Projektował / podpis	inż. Hanna Szustecka	Branża sanit. Faza oprac. P.B.	1B