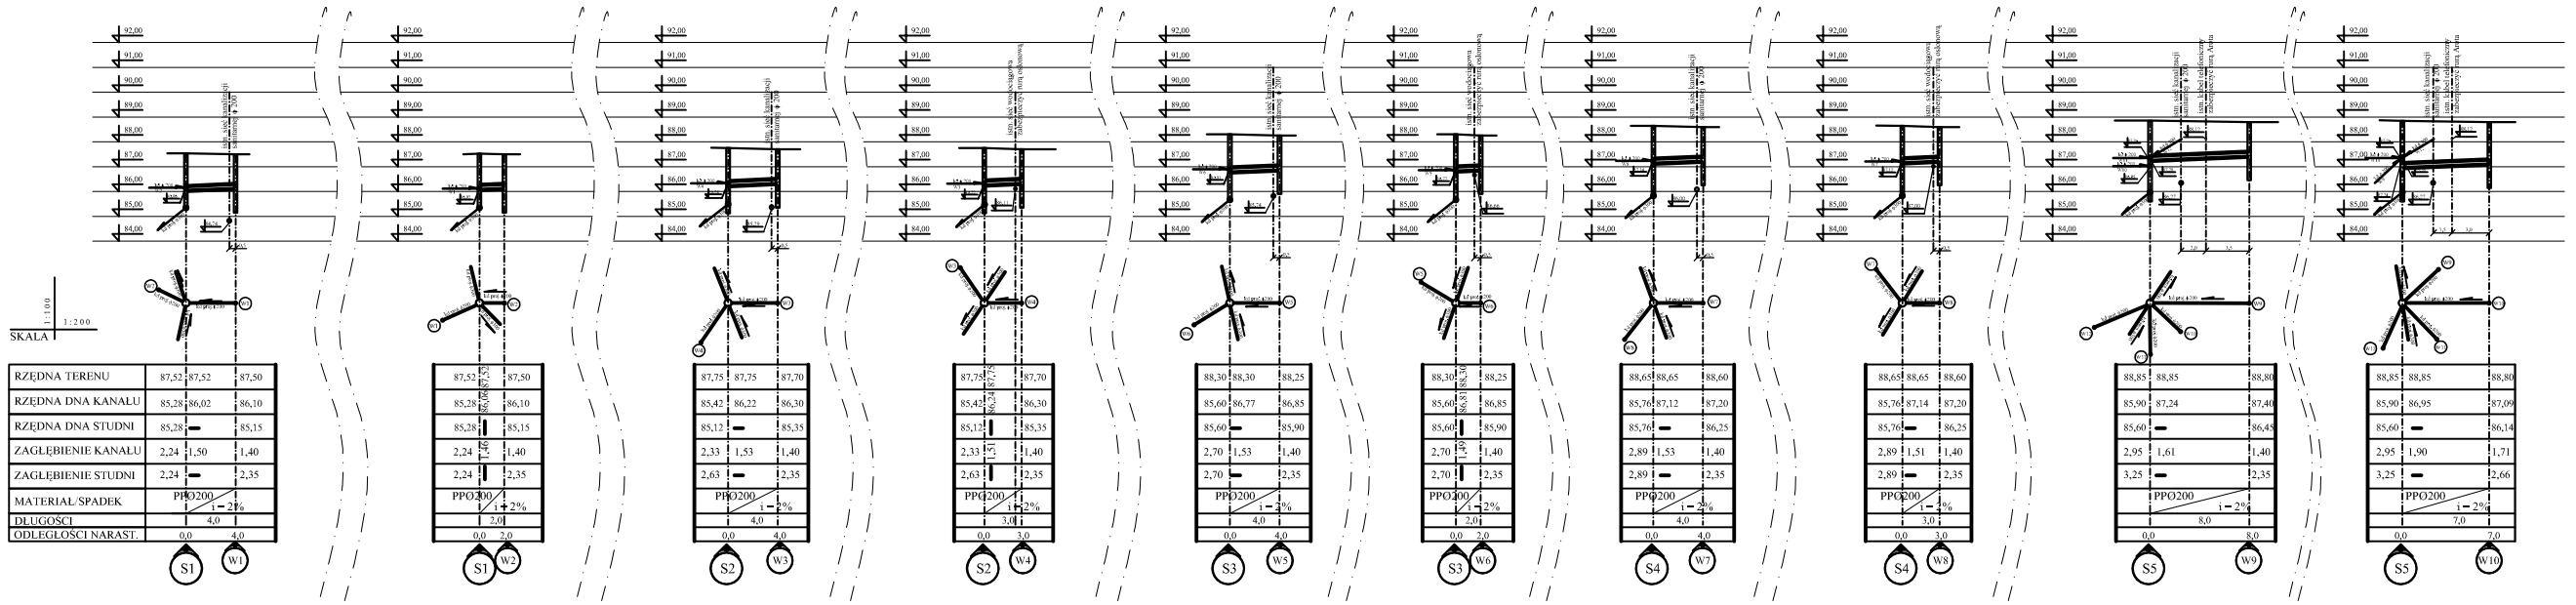

UWAGA ! PRZED WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ ZAGŁĘBIENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO !

PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW PP ϕ 200 :

W1- L = 4 m	W11- L = 7 m
W2- L = 7 m	W12- L = 6 m
W3- L = 4 m	W13- L = 4 m
W4- L = 3 m	W14- L = 2 m
W5- L = 4 m	W15- L = 4 m
W6- L = 2 m	W16- L = 3 m
W7- L = 4 m	W17- L = 4 m
W8- L = 3 m	W18- L = 3 m
W9- L = 8 m	W19- L = 3 m
W10- L = 7 m	W20- L = 7 m

ŁĄCZNIE PP ϕ 200 - L = 79m 20cm

Oznaczenia :

S1 — proj. studnie rewizyjne :
- 3 szt. kręgów bet. ϕ1200 mm z osadnikiem min. 0,3 m - 6 szt. (S1, 3, 4, 6, 7, 8)
- 3 szt. kręgów bet. ϕ1200 mm - 4 szt. (S2, 5, 9, 10)

W1 — proj. wpusty ściekowe od W1 do W20

Obiekt	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
Adres	*Działka nr ew. 2767, 2820 - ul. M. Rdz. Ździka nr ew. 2790/7 - ul. Południowa, Działka nr ew. 2849/3 - ul. Fabryczna w obrębie ew. Sochaczew Borzykow w mieście Sochaczew*		
Nazwa opr.	***BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY MIKOLAJA REJA W SOCHACZEWIE***		
Nazwa rys.	Przekrój po trasie przykanalików		
Opracował	Piotr Zalewski	Skala 100/200	
podpis			
Projektował	inż. Hanna Szustecka	Branża: zasad. Faza oprac. P.B.	Nr.rys 2B
podpis			