

dla dobrej wody!




p. Dziś - o sprawy
96-500 Sochaczew, ul. Rozłazłowska 7
tel. 0-46 862 82 30, fax 0-22 433 50 26
e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl
www.zwik.sochaczew.pl

08.07.2010

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.

ZWiK/TPR.2425/2010

Sochaczew 05.07.2010 r.

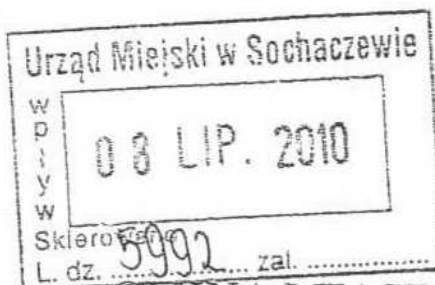

GMINA MIASTO SOCHACZEW
UL. 1-MAJA 16
96-500 SOCHACZEW

Dotyczy: wniosku o przyłączenie do sieci wod-kan. do bud. ul. 1-Maja 21, Wąska 17 i Warszawska dz. 1702

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2010 r. i dopisane w nim uwagi, podaję warunki techniczne:

1. przyłącze wodociągowe:

- włączenie do przebudowywanej sieci wodociągowej w ul. 1-Maja należy wykonać za pomocą armatury żeliwnej (nawiertka i zasuwa żeliwna z obudową i skrzynką uliczną),
- przyłącza wykonać z rur PE średnica zgodnie z projektem,
- studnie wodomierzową szczelną PVC śr. 1000 mm z elastycznym połączeniem wodomierza należy wykonać z własnych środków,
- przebieg przyłącza oznakować identyfikacyjną taśmą foliową z wkładką metalową.

2. przyłącze kanalizacji sanitarnej (w przypadku zadecydowania o przebudowie):

- włączenie wykonać do studni rewizyjnej w ul. Wąskiej w miejscu istniejącego przyłącza,
- przyłącze wykonać z rur PVC 160 mm.
- przebudowę przyłącza wykonać z własnych środków.

Przyłącza należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnioną dokumentacją projektową.

Z poważaniem

KIEROWNIK DS. TECHNICZNYCH
Upr. bud. w sp. inż. Nr 50-91

mgr inż. Piotr Marjański