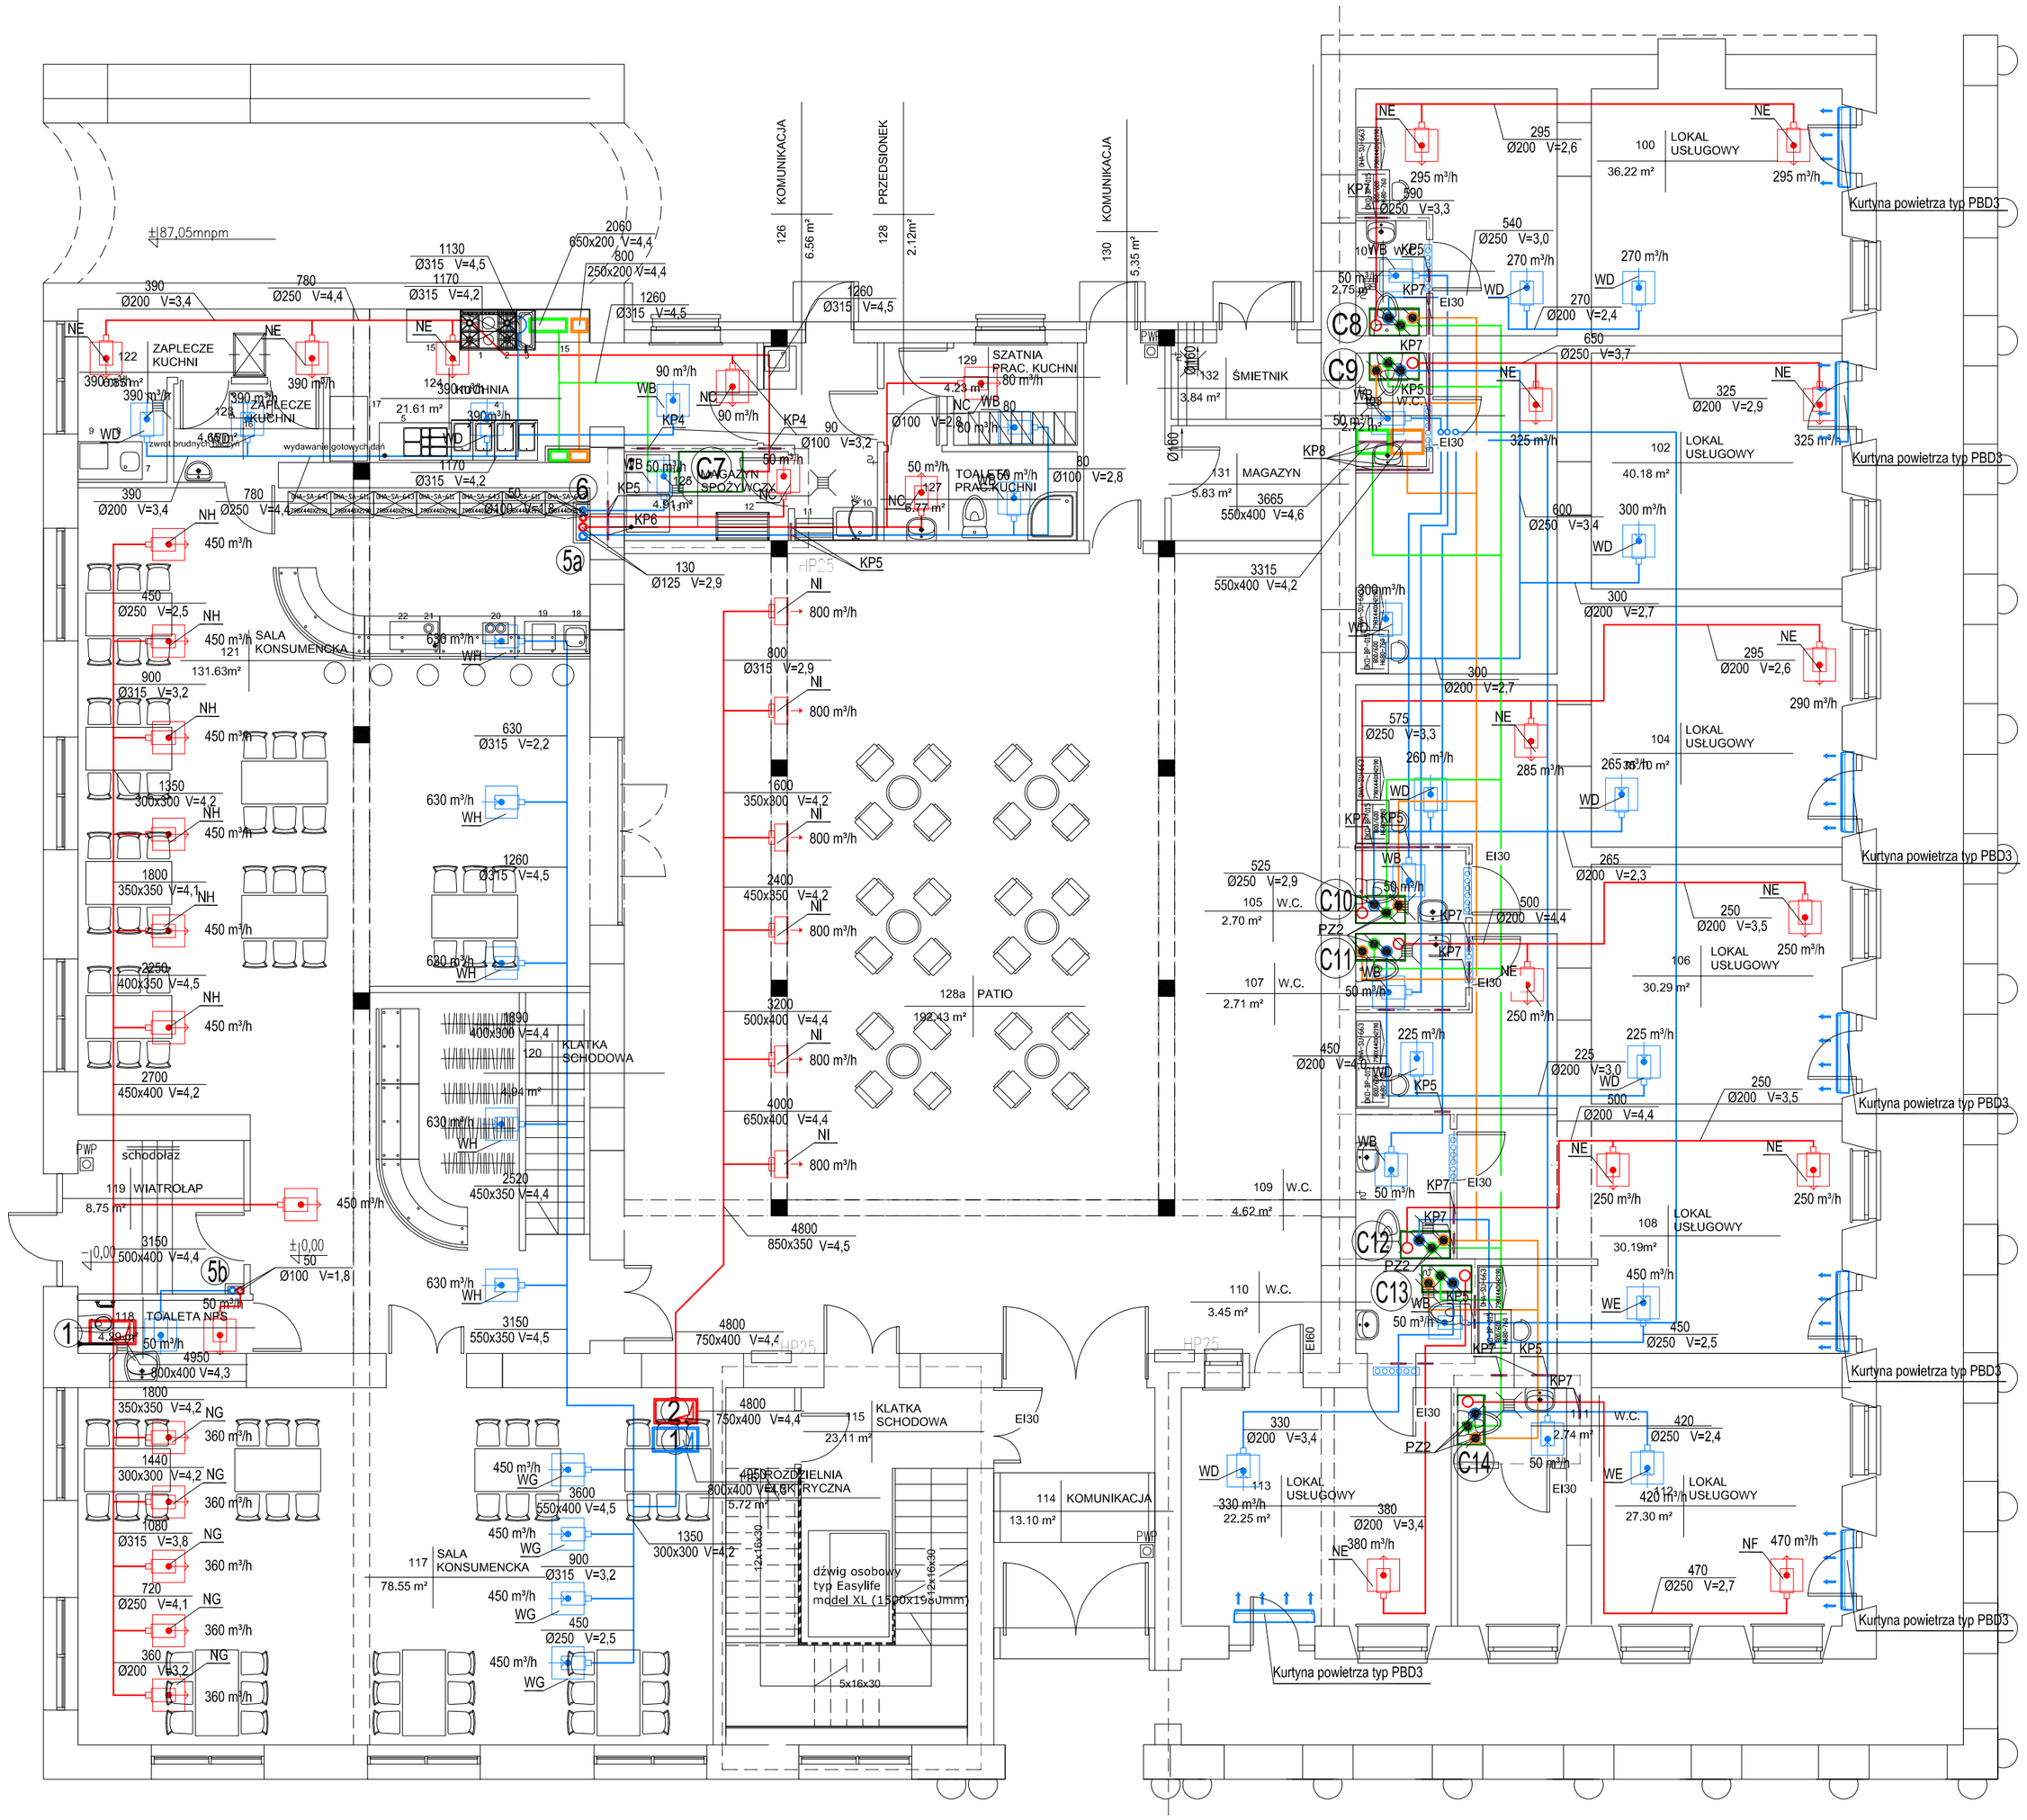

OZNACZENIA:

① Pion wentylacji mechanicznej
C 1 - Centrala wentylacyjna 4950m³/h
C 2 - Centrala wentylacyjna 4800m³/h
C 3 - Centrala wentylacyjna 4800m³/h
C 4 - Centrala wentylacyjna 3010m³/h
C 5 - Centrala wentylacyjna 510m³/h
C 6 - Centrala wentylacyjna 290m³/h
C 7 - Centrala wentylacyjna 1260m³/h
C 8 - Centrala wentylacyjna 590/540m³/h
C 9 - Centrala wentylacyjna 650/600m³/h
C 10 - Centrala wentylacyjna 575/525m³/h
C 11 - Centrala wentylacyjna 500/450m³/h
C 12 - Centrala wentylacyjna 500/450m³/h
C 13 - Centrala wentylacyjna 380/330m³/h
C 14 - Centrala wentylacyjna 470/420m³/h
C 15 - Centrala wentylacyjna 305m³/h
C 16 - Centrala wentylacyjna 480m³/h

W1 - Wentylator dachowy wyciągowy 50m³/h
W2 - Wentylator dachowy wyciągowy 1130m³/h

NA - Nawiewnik typ PR-S-300x100+ WB-1-300x100
NB - Nawiewnik typ PR-S-400x150+ WB-1-400x150
NC - Nawiewnik typ LCA-100+MBA-0-100/100
ND - Nawiewnik typ LCA-125+MBA-0-125/125
NE - Nawiewnik typ LCA-200+MBA-0-200/200
NF - Nawiewnik typ LCA-250+MBA-0-250/250
NG - Nawiewnik typ RS14-V-S-0-200+MBA-0-200/200
NH - Nawiewnik typ RS14-V-S-0-250+MBA-0-250/250
NI - Nawiewnik typ B3020+VBA-1-500x200

WA - Wywiewnik typ KSUL Ø100
WB - Wywiewnik typ LCA-100+MBA-0-100/100
WC - Wywiewnik typ LCA-125+MBA-0-125/125
WD - Wywiewnik typ LCA-200+MBA-0-200/200
WE - Wywiewnik typ LCA-250+MBA-0-250/250
WF - Wywiewnik typ RS14-V-E-0-200+MBA-0-200/200
WG - Wywiewnik typ RS14-V-E-0-250+MBA-0-250/250
WH - Wywiewnik typ RS14-V-E-0-315+MBA-0-315/315
WI - Wywiewnik typ B3020+VBA-1-500x200

Cz1 - Czerpnia ścienna H2-0 -900x600
Cz2 - Czerpnia ścienna H2-0 -900x600
Cz3 - Czerpnia ścienna H2-0 -900x600
Cz4 - Czerpnia ścienna H2-0 -850x400
Cz5,6,7,15 - Czerpnia dachowa LHR -550x550
Cz8,9,10,11,12,13,14,16 - Czerpnia dachowa LHR -650x650

Wy1- Wyrzutnia dachowa HRR 550x550
Wy2- Wyrzutnia dachowa HRR 550x550
Wy3- Wyrzutnia dachowa HRR 550x550
Wy4- Wyrzutnia dachowa HRR 450x450
Wy5,6,15- Wyrzutnia dachowa HN Ø315
Wy8,9,10,11,12,13,14,16- Wyrzutnia dachowa HRR 500x500

KP1- klapa ppoż. Ø160
KP2- klapa ppoż. Ø200
KP3- klapa ppoż. 300x150
KP4- klapa ppoż. Ø315
KP5- klapa ppoż. Ø100
KP6- klapa ppoż. Ø125
KP7- klapa ppoż. Ø250
KP8- klapa ppoż. 550x400
KP9- klapa ppoż. 400x350
KP10- klapa ppoż. 500x400

- Powietrze nawiewane
- Powietrze wywiewane
- Powietrze zewnętrzne
- Powietrze usuwane

- Drzwiowa kratka wentylacyjna
KP1 klapa ppoż. + przegroda warstwowa z powłoką ognioochronną
Kurtyna powietrza z nagrzewnicą elektryczną typ PORTIER BASIC PBD3
T - Tłumik
PZ - Przepustnica
- przewody instal. wody lodowej (Rura stalowa węglowa ocynkowana typu KAN-STEEL)

Biuro Usług Projektowych "INSTALKOMFORT"
Krzysztof Łukasz Maciejewski
10 - 686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 1A ☎/📠: +48 089 533 94 58
📱: +48 506 031 954 ✉: biuro@instalkomfort.pl
www.instalkomfort.pl

TEMAT:	BUDOWA POŁĄCZAJĄCA NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KRAMNIC) NA DZIAŁCE NR EWID. 1702 POŁOŻONEJ W SOCHACZEWIE PRZY ZBIEGU UL.IC: WĄSKIEJ, 1 MAJA I WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WĄSKIEJ		
INWESTOR:	GMINA MIASTO SOCHACZEW UL. 1 MAJA 16, 96-500 SOCHACZEW	SKALA:	1:100
ADRES:	DZ. NR 1702 UL. WĄSKA, UL. 1MAJA, UL. WARSZAWSKA	DATA:	05.2010
NAZWA RYS:	RZUT PARTERU-WENTYLACJA MECHANICZNA	NR RYS.:	S-19
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	SANITARNA
PROJEKTANT:	inż. Krzysztof Maciejewski	Upr. bud.	WAM/0112/PWOS/05
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Zdzisław Kowalski	Upr. bud.	131/69 §29 i 8 ust.1 p.1 i 2