RZUT PARTERU

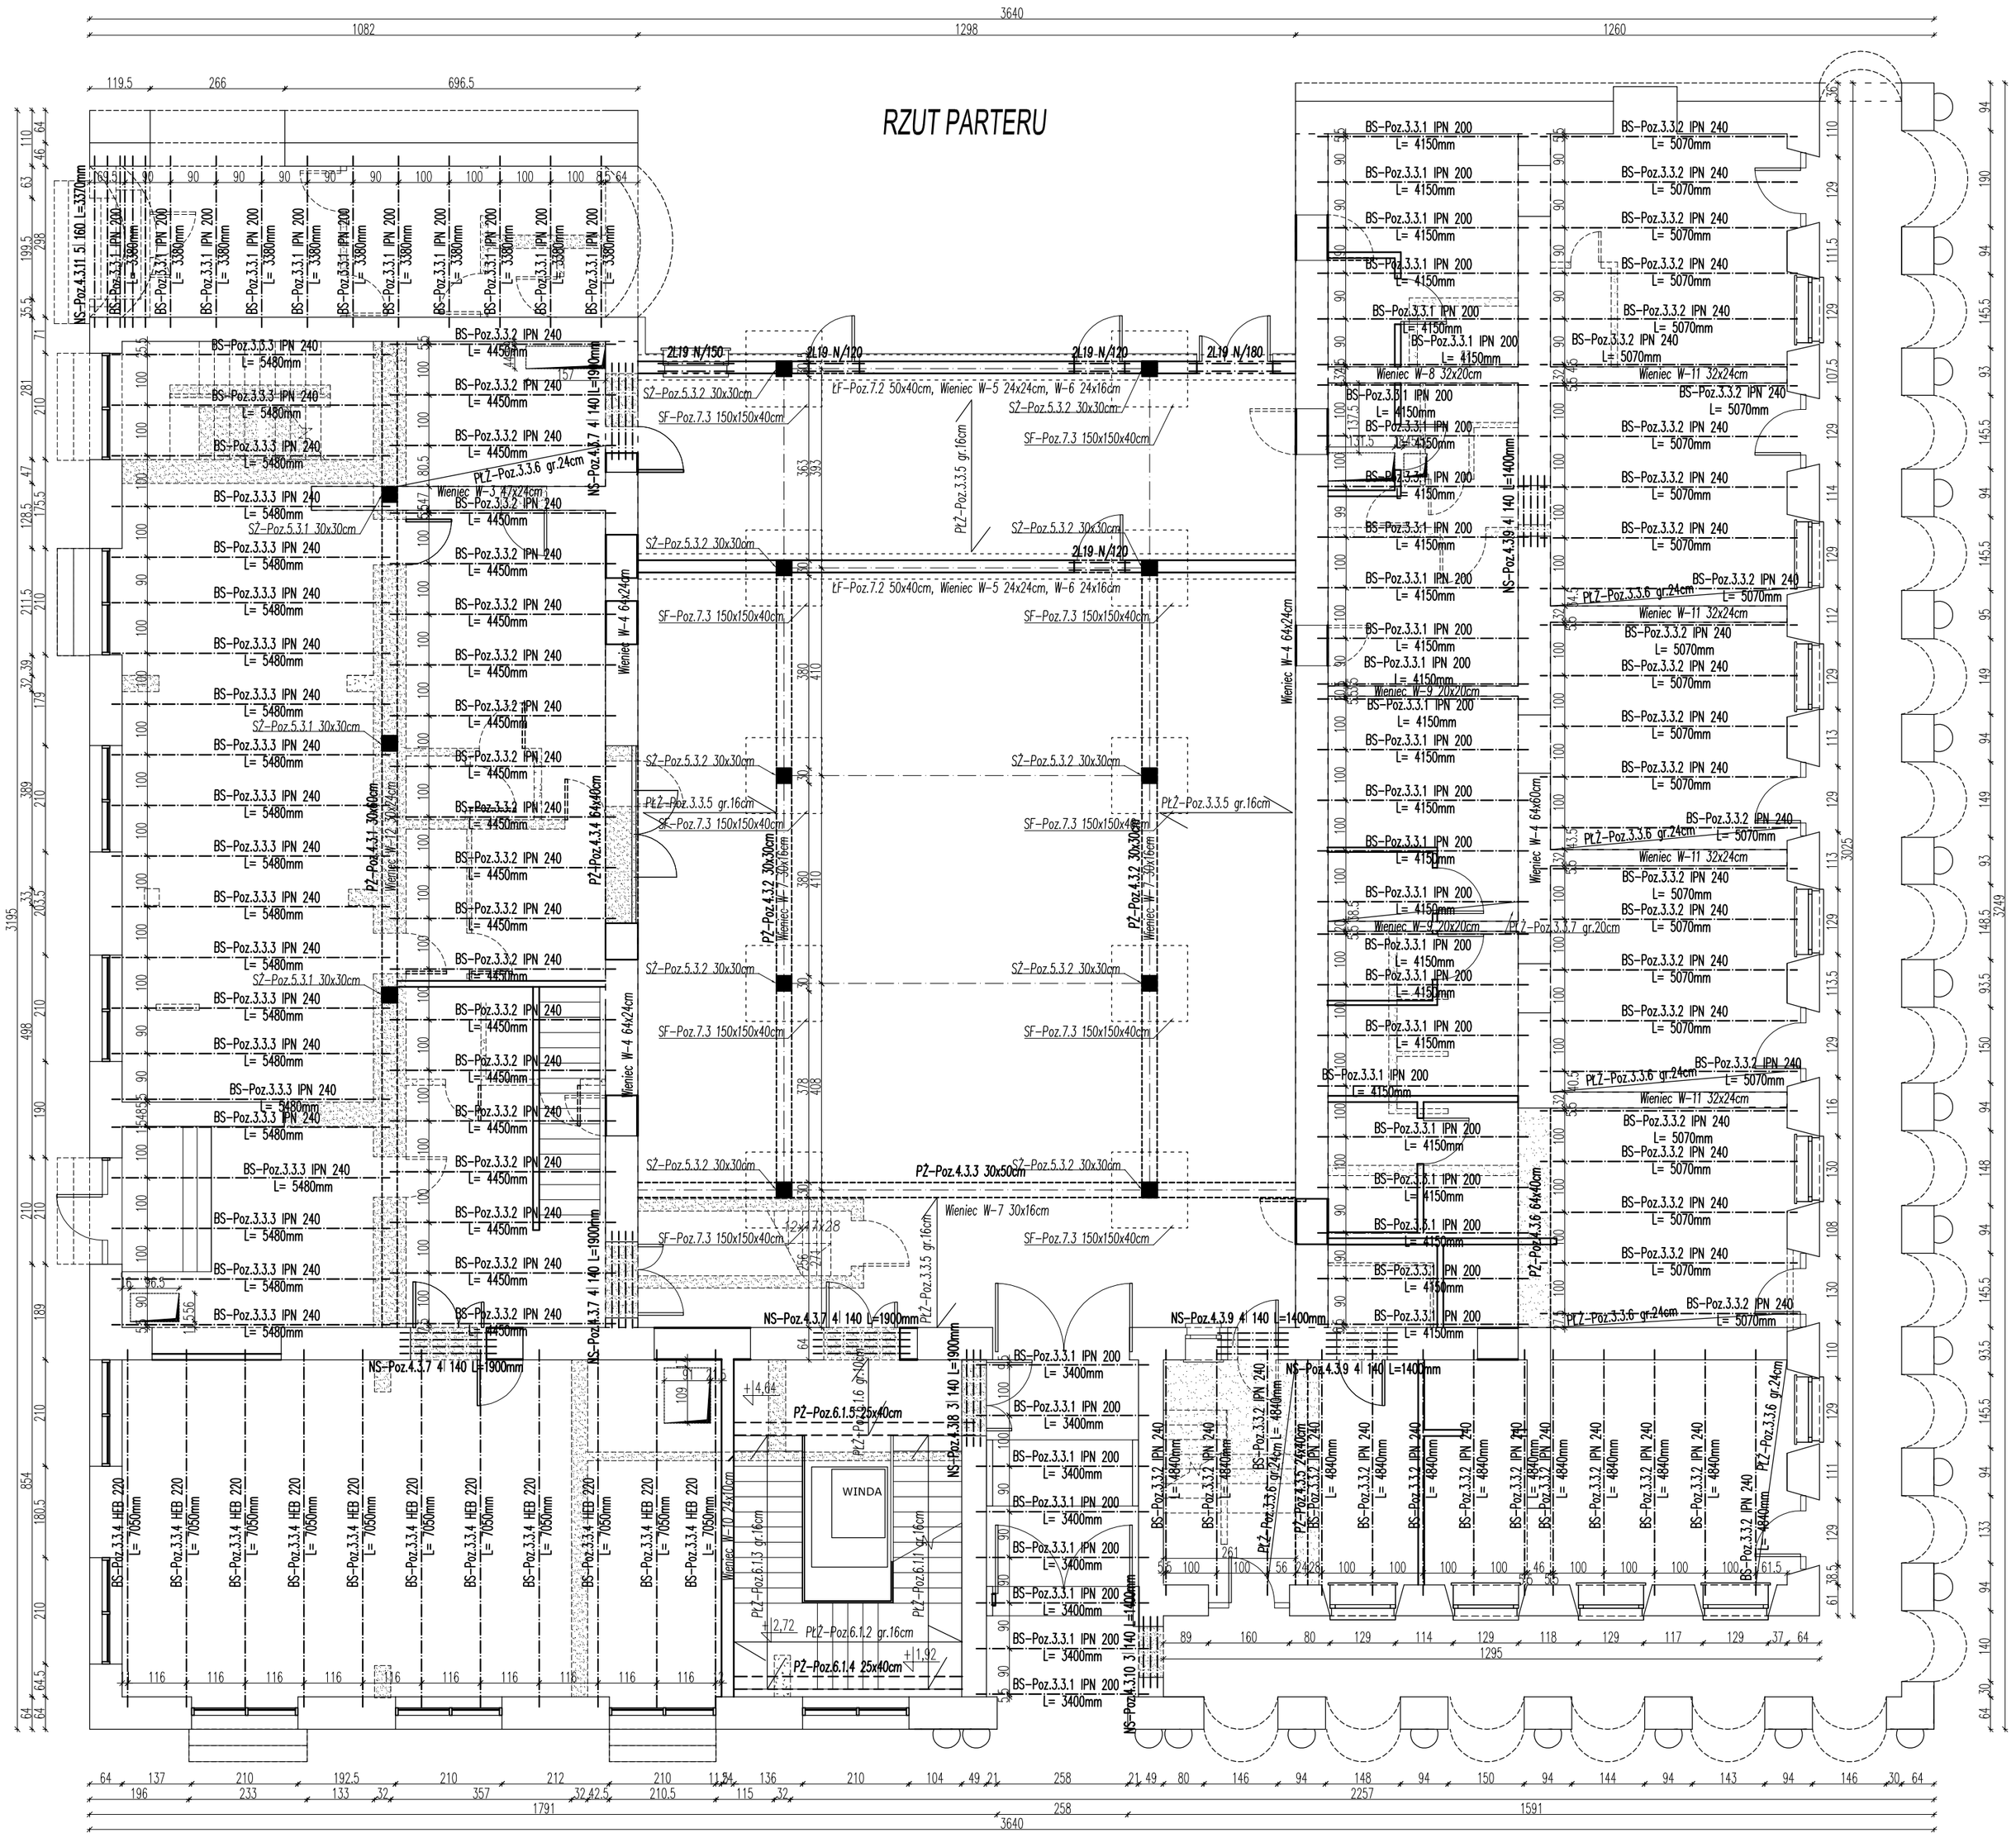

LEGENDA:

- *nowoprojektowane ściany, zamurowania*
- *wyburzenia*
- *schody projektowane*
- *ściany istniejące*
- *otwory w stropach*

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH	
1.Nadproża	
Symbol	Ilość [szt.]
L19 N/120	6
L19 N/150	2
L19 N/180	2

UWAGA:

1. Poziom posadowienia fundamentów projektowanych dostosować do fundamentów istniejących z zachowaniem głębokości przemarzania.
2. Poziom posadzki parteru 0,00m
3. Konieczny odbiór dna wykopu przez uprawnionego geologa.
4. Prace fundamentowe wykonać po wytyczeniu osi przez geodetę.
5. Wzmacnianie podłoża pod fundamentami istniejącymi, jak i nowoprojektowanymi należy zlecić wyspecjalizowanej firmie.
6. Pod wszystkimi fundamentami podkład z chudego betonu C 8/10.
7. Z fundamentów wypuścić kotwy dla słupów i rdzeni.
8. Przed zabetonowaniem ław umieścić tuleje do przejść instalacyjnych. Dokładne rozmieszczenie tulei wg opracowania instalacji sanitarnych.
9. Fundamenty chronić przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawić odkrytych fundamentów w okresie temperatur niższych niż 0°C. Głębokość przemarzania wg PN-81-B-03020 wynosi 1,00m.
10. Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych o wymiarach 120x240x380mm wykonanych z betonu C16/20 (B20), murowanych na zaprawie cementowej M5.
11. Ścainy konstrukcyjne wykonać z cegły SILKA E 24 kl.20 MPa o wymiarach 24x33,3x20cm, lub równoważnych na zaprawie systemowej Silka Fix M10, lub cementowo-wapiennej M5.
12. Ściany działowe na I piętrem wykonać w zabudowie lekkiej zgodnie z systemem Rigips lub równoważnym.
13. Ściany działowe pozostałych kondygnacji wykonać z bloczków YTONG PP4/0,6 gr 11,5cm lub równoważnych na zaprawie Silka-Ytong M10, lub cementowo-wapiennej M5, lub równoważnej.
14. Wszystkie zamurowania otworów w istniejących ścianach budynku wykonać z bkoczków Silka E24 kl.20 MPa na zaprawie systemowej, lub cementowo-wapienne marki M 5.
15. Dokładne rozmieszczenie i wymiary przebić przez stropy wg branży sanitarnej, oraz architektonicznej.
16. Wykonanie izolacji pozioej istniejących ścian fundamentowych zlecić wyspecjalizowanej firmie.

BETON: C25/30 (B 30)-wieńce,słupy, nadproża, podciągi
C20/25 (B 25)-fundamenty
C8/10 (B 10)-podkład

STAL: AIII-N BSt500S (RB 500W)-zbrojenie główne
A-I S235JRG2 (St3SX)-kształt.
A-0 S235JR (St0S)-strzemiona, zbr.rozdz.

OTULENIE: 2,0+0,5cm-stropy, belki, słupy
5cm-fundamenty

Obciążenia stropu zespolonego typu filigran Poz.3.3.5:

-stałe (bez c. własnego) gk=1,45kN/m² γf=1,24
-zmienne (użytkowe) pk=5,00 kN/m² γf=1,30

Biuro Usług Projektowych "INSTALKOMFORT"
Krzysztof Łukasz Maciejewski
10 - 686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 1A ☎/🖷: +48 089 533 94 58
🖳: +48 506 031 954 ✉: biuro@instalkomfort.pl
www.instalkomfort.pl

TEMAT:	BUDOWA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (,,REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KRAMNIC") NA DZIAŁCE NR EWID. 1702 POŁOŻONEJ W SOCHACZEWIE PRZY ZBIEGU ULIC: WĄSKIEJ, 1 MAJA I WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WĄSKIEJ		
INWESTOR:	GMINA MIASTO SOCHACZEW UL. 1 MAJA 16, 96-500 SOCHACZEW	SKALA:	1:100
ADRES:	DZ. NR 1702 UL. WĄSKA, UL. 1MAJA, UL. WARSZAWSKA	DATA:	05.2010
NAZWA RYS:	RZUT PARTERU	NR RYS.:	K-2
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:	mgr inż. Leon Smol	Upr. bud.	115/82/OL
SPRAWDZIŁ:	inż. Lech Wróblewski	Upr. bud.	181/68