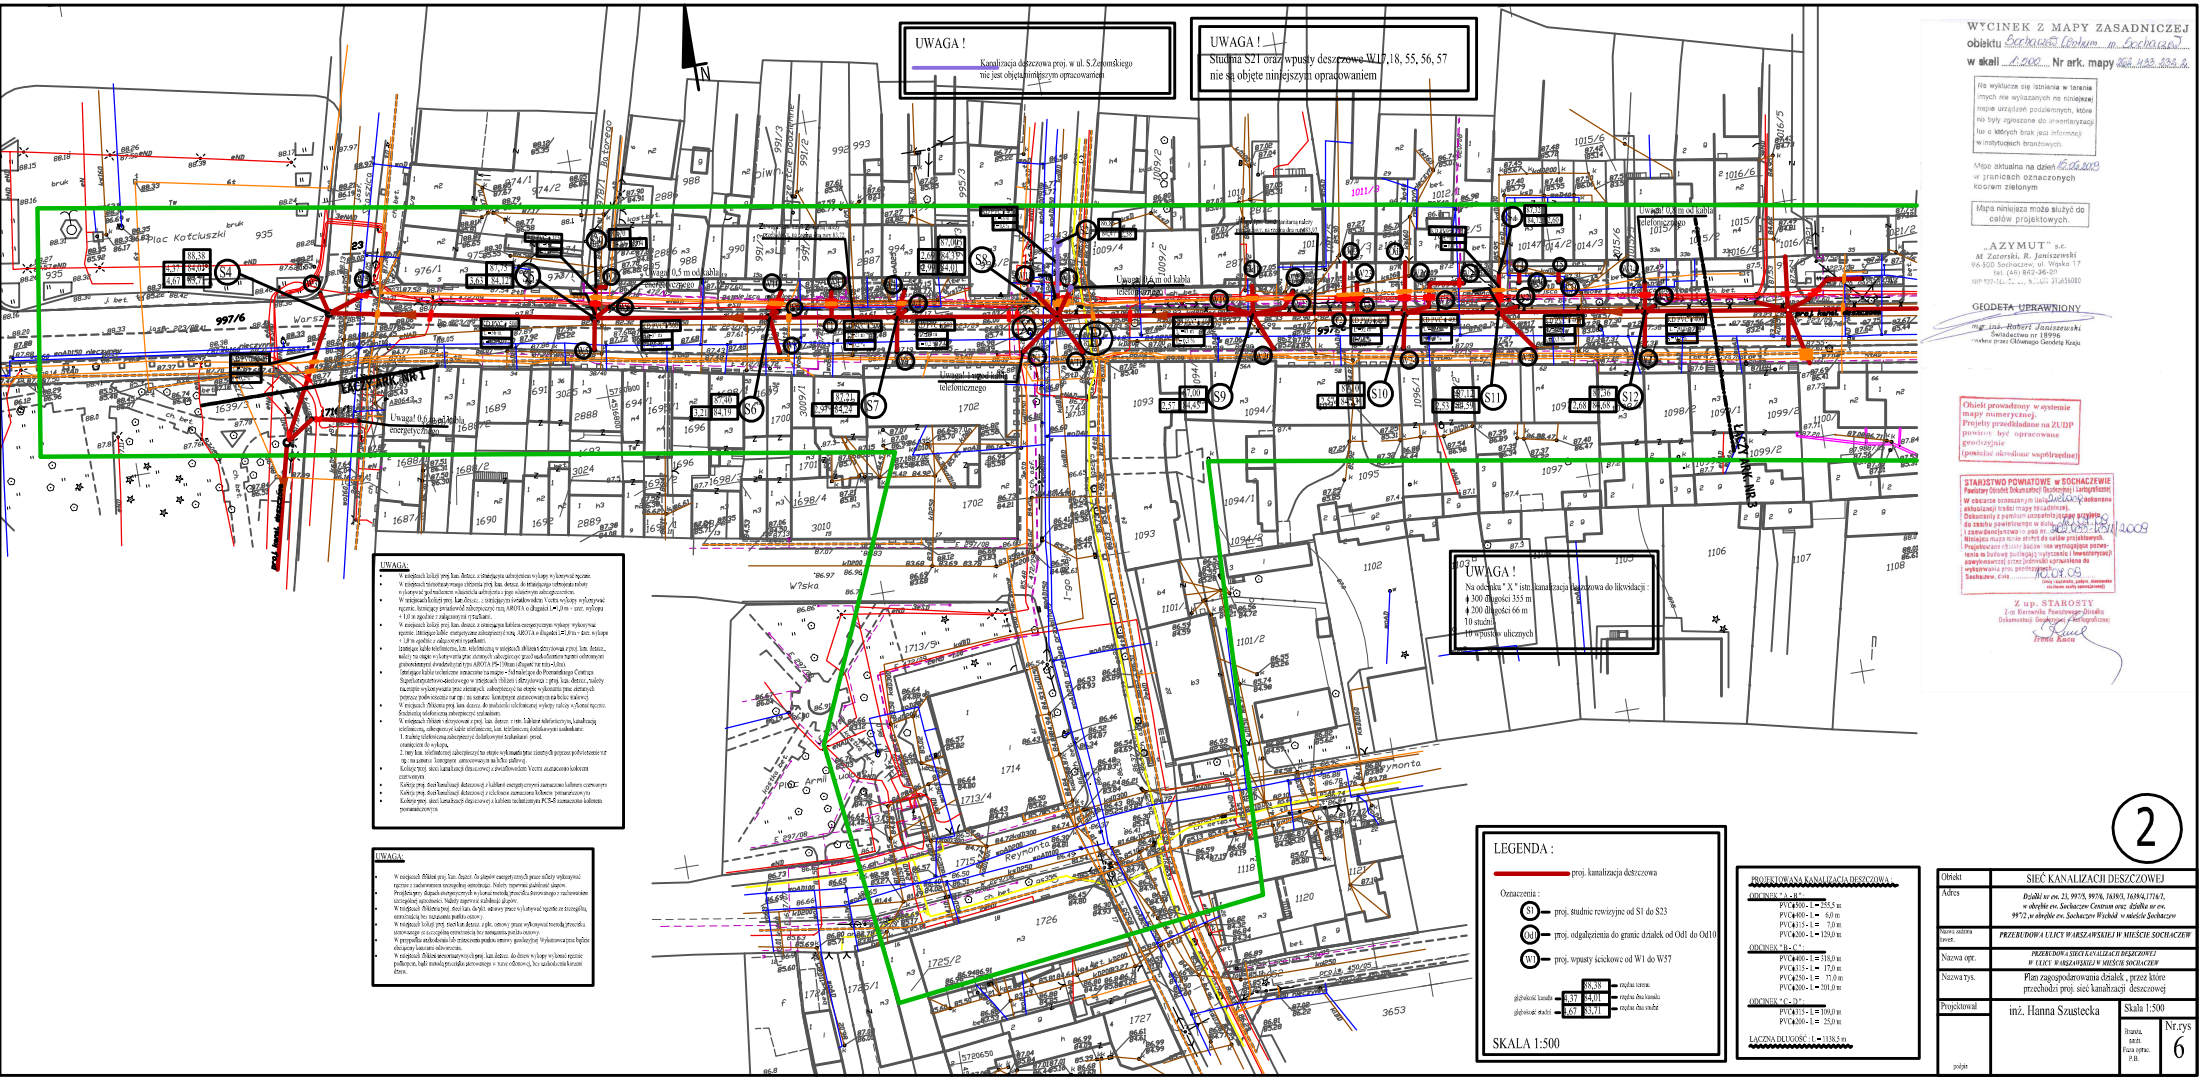
UWAGA !
Kanalizacja deszczowa proj. w ul. S.Żeromskiego nie jest objęta niniejszym opracowaniem
UWAGA !
Studnia S21 oraz wpusty deszczowe W17,18, 55, 56, 57 nie są objęte niniejszym opracowaniem
UWAGA !
Na odcinku " X " istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji :
ø 300 długości 355 m
ø 200 długości 66 m
10 studni
10 wpustów ulicznych
LEGENDA :
proj. kanalizacja deszczowa
Oznaczenia :
S1 proj. studnie rewizyjne od S1 do S23
Od1 proj. odgałęzienia do granic działek od Od1 do Od10
W1 proj. wpusty ściekowe od W1 do W57
głębokość kanału 2,37 / 84,01 rzędna terenu
głębokość studni 0,67 / 83,71 rzędna dna kanału / rzędna dna studni
SKALA 1:500
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA :
ODCINEK " A - B "
PVC 500 - L = 255,5 m
PVC 400 - L = 6,0 m
PVC 315 - L = 7,0 m
PVC 200 - L = 120,0 m
ODCINEK " B - C "
PVC 400 - L = 318,0 m
PVC 315 - L = 17,0 m
PVC 250 - L = 77,0 m
PVC 200 - L = 201,0 m
ODCINEK " C - D "
PVC 315 - L = 109,0 m
PVC 200 - L = 25,0 m
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ - L = 1138,5 m
UWAGA:
W miejscach kolizji proj. kan. deszcz. z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy zgłosić dokładny termin wykonania robót gestorom sieci.
W miejscach kolizji proj. kan. deszcz. z istniejącym kablem energetycznym wykopy wykonywać ręcznie. Istniejące kable energetyczne zabezpieczyć rurą ARGTA o długości L=3,0 m - śred. wykopu + 1,0 m ogółem z zabezpieczeniem rysztkami.
W miejscach kolizji proj. kan. deszcz. z istniejącym kablem energetycznym wykopy wykonywać ręcznie. Istniejące kable energetyczne zabezpieczyć rurą ARGTA o długości L=3,0 m - śred. wykopu + 1,0 m ogółem z zabezpieczeniem rysztkami.
Istniejące kable telefoniczne, kan. teletechniczną, w miejscach kolizji z projektowaną sztrzą kan. deszcz., należy na czas wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć przed nadkruszeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi typu ARGTA PS-110 mm (długość rur min.=3,0m).
Istniejące kable telefoniczne zamontować na nowo. • Uzbrojenie gazu do Przemysłowego Centrum Specjalistycznego Zaopatrzenia w Artykuły Biurowe i Elektrotechnikę : proj. kan. deszcz., kolizty na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć na okres wykonania prac ziemnych poprzez podwieszenie rur typ. na kominie. Konstrukcje zamontować na kolizyjnej trakcji.
W miejscach kolizji proj. kan. deszcz. do studzienki teletechnicznej wykopy należy wykonać ręcznie. Studzienkę teletechniczną zabezpieczyć ceglanką.
W miejscach kolizji z istniejącym z proj. kan. deszcz. z istn. kablami teletechnicznymi, kanalizacją teletechniczną, zabezpieczyć kablami teletechniczne, kan. teletechniczną podczas prac ziemnych należy:
1. Kablicę teletechniczną zabezpieczyć z dodatkowym kablowaniem przed ewentualnym uszkodzeniem do wykopu.
2. Inny kan. teletechniczny zabezpieczyć na okres wykonywania prac ziemnych poprzez podwieszenie rur typ. na zamurze. Konstrukcje zamontować na kolizyjnej trakcji.
Kablicę proj. skrzyżowań dalekowodu z przedłużeniem Yocera zlokalizowano kablicem ziemnym
Kablicę proj. skrzyżowań dalekowodu z kablicem energetycznym zamontowano kablicem ziemnym
Kablicę proj. skrzyżowań dalekowodu z telefonicznym zamontowano kablicem ziemnym
Kablicę proj. skrzyżowań dalekowodu z kablicem teletechnicznym PCS-8 zamontowano kablicem ziemnym
UWAGA:
W miejscach kolizji proj. kan. deszcz. do istniejących energetycznych prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy zgłosić dokładny termin wykonania robót gestorom sieci.
Projektowany dalekowód z kablicem energetycznym wykopy wykonywać ręcznie. Istniejące kable energetyczne zabezpieczyć rurą ARGTA o długości L=3,0 m - śred. wykopu + 1,0 m ogółem z zabezpieczeniem rysztkami.
W miejscach kolizji proj. dalekowodu z gaz. ciepłowy przed wykonywaniem wykopu należy zgłosić dokładny termin wykonania robót gestorom sieci.
W miejscach kolizji proj. kan. deszcz. z istniejącym kablicem energetycznym wykopy wykonywać ręcznie. Istniejące kable energetyczne zabezpieczyć rurą ARGTA o długości L=3,0 m - śred. wykopu + 1,0 m ogółem z zabezpieczeniem rysztkami.
W miejscach kolizji proj. kan. deszcz. z istniejącym kablicem energetycznym wykopy wykonywać ręcznie. Istniejące kable energetyczne zabezpieczyć rurą ARGTA o długości L=3,0 m - śred. wykopu + 1,0 m ogółem z zabezpieczeniem rysztkami.
Istniejące kable telefoniczne, kan. teletechniczną, w miejscach kolizji z projektowaną sztrzą kan. deszcz., należy na czas wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć przed nadkruszeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi typu ARGTA PS-110 mm (długość rur min.=3,0m).
Istniejące kable telefoniczne zamontować na nowo. • Uzbrojenie gazu do Przemysłowego Centrum Specjalistycznego Zaopatrzenia w Artykuły Biurowe i Elektrotechnikę : proj. kan. deszcz., kolizty na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć na okres wykonania prac ziemnych poprzez podwieszenie rur typ. na kominie. Konstrukcje zamontować na kolizyjnej trakcji.
W miejscach kolizji proj. kan. deszcz. do studzienki teletechnicznej wykopy należy wykonać ręcznie. Studzienkę teletechniczną zabezpieczyć ceglanką.
W miejscach kolizji z istniejącym z proj. kan. deszcz. z istn. kablami teletechnicznymi, kanalizacją teletechniczną, zabezpieczyć kablami teletechniczne, kan. teletechniczną podczas prac ziemnych należy:
1. Kablicę teletechniczną zabezpieczyć z dodatkowym kablowaniem przed ewentualnym uszkodzeniem do wykopu.
2. Inny kan. teletechniczny zabezpieczyć na okres wykonywania prac ziemnych poprzez podwieszenie rur typ. na zamurze. Konstrukcje zamontować na kolizyjnej trakcji.
Kablicę proj. skrzyżowań dalekowodu z przedłużeniem Yocera zlokalizowano kablicem ziemnym
Kablicę proj. skrzyżowań dalekowodu z kablicem energetycznym zamontowano kablicem ziemnym
Kablicę proj. skrzyżowań dalekowodu z telefonicznym zamontowano kablicem ziemnym
Kablicę proj. skrzyżowań dalekowodu z kablicem teletechnicznym PCS-8 zamontowano kablicem ziemnym
Plac Kotciuszki
Warszawska
Wąska
Armii Krajowej
Reymonta
Uwaga! 0,6 m od kabla energetycznego
Uwaga! 0,5 m od kabla telefonicznego
Uwaga! 0,6 m od kabla telefonicznego
Uwaga! 0,6 m od kabla energetycznego
WYCINEK Z MAPY ZASADNICZEJ
obiektu Szpitala Rejonowego w Sochaczewie
w skali 1:500 Nr ark. mapy 324, 325, 326
Na wykluczenie się istnienia w terenie innych nie wyżej wymienionych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Mapa aktualna na dzień 15.06.2009 w granicach oznaczonych kolorem zielonym
Mapa niniejsza może służyć do celów projektowych.
„AZYMUT" s.c.
M. Zatorski, R. Janiszewski
96-500 Sochaczew, ul. Wąska 17
tel. (46) 862-36-20
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Robert Janiszewski
Uprawnienia nr 18996
nadane przez Głównego Geodetę Kraju
Obiekt prowadzony w systemie mapy numerycznej.
Projekty przedkładane na ZUDP powinny być opracowane geodezyjnie (powinien określone współrzędne)
STAROSTWO POWIATOWE w SOCHACZEWIE
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
W obszarze oznaczonym linią [illegible] dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiarów uzupełniających przyjęto do zasobu pawiatowego w dniu [illegible] 2009
i zawarto/nie zawarto w nich informacji o szkodach górniczych.
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty należy nie wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Sochaczew, dnia 15.06.09
Z up. STAROSTY
Z-ca Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Teresa Kacza
2
Obiekt: SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Adres: Działki nr ew. 21, 997/5, 997/6, 1638/3, 1638/4, 1726/3, w obrębie ew. Sochaczew Centrum oraz działka nr ew. 997/2 w obrębie ew. Sochaczew Wschód w mieście Sochaczew
Nazwa zadania inwest.: PRZEBUDOWA ULICY WARSZAWSKIEJ W MIEŚCIE SOCHACZEW
Nazwa opr.: PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄCU WARSZAWSKIEJ W MIEŚCIE SOCHACZEW
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania działek, przez które przechodzi proj. sieć kanalizacji deszczowej
Projektował: inż. Hanna Szustecka
Skala 1:500
Branża, nazwisko, data, Pieczęć uprawn. P.B.
Nr rys 6
podpis