PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA :

ODCINEK "E - F" :
PVC ø315 - L = 80,0 m
PVC ø200 - L = 18,0 m

ODCINEK "B - G" :
PVC ø315 - L = 47,0 m
PVC ø200 - L = 11,0 m

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ : L = 136,0 m

UWAGA !

- W miejscach zbliżeń proj. kanalizacji do istniejących sieci przed pracami należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Niezachowanie może spowodować awarię.
- Przejścia przy skrzyżowaniach istniejących sieci należy przeciąć stosowanego z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy zachować szczególną ostrożność.
- W miejscach zbliżenia proj. sieci kan. do gaz. zawory prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, bez stosowania metody otwory !
- W miejscach kolizji proj. sieci kan. deszcz. z istn. sieciami wodociągowymi, gazowymi, elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi, należy prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez stosowania metody otwory !
- W miejscach kolizji proj. kan. deszcz. z istn. kablami telekomunikacyjnymi, należy prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez stosowania metody otwory !
- W przypadku nadodbrzmia lub stwierdzenia pustki należy geodezyjnie wyznaczyć prac. Należy ekstalony kontrolne obwarstwa.
- W miejscach zbliżeń istniejących proj. kan.deszcz. do drzew wykopy wykonać ręcznie podczepem, bądź metodą przecisku stosowanego w razie odkrycia korzeni drzew.

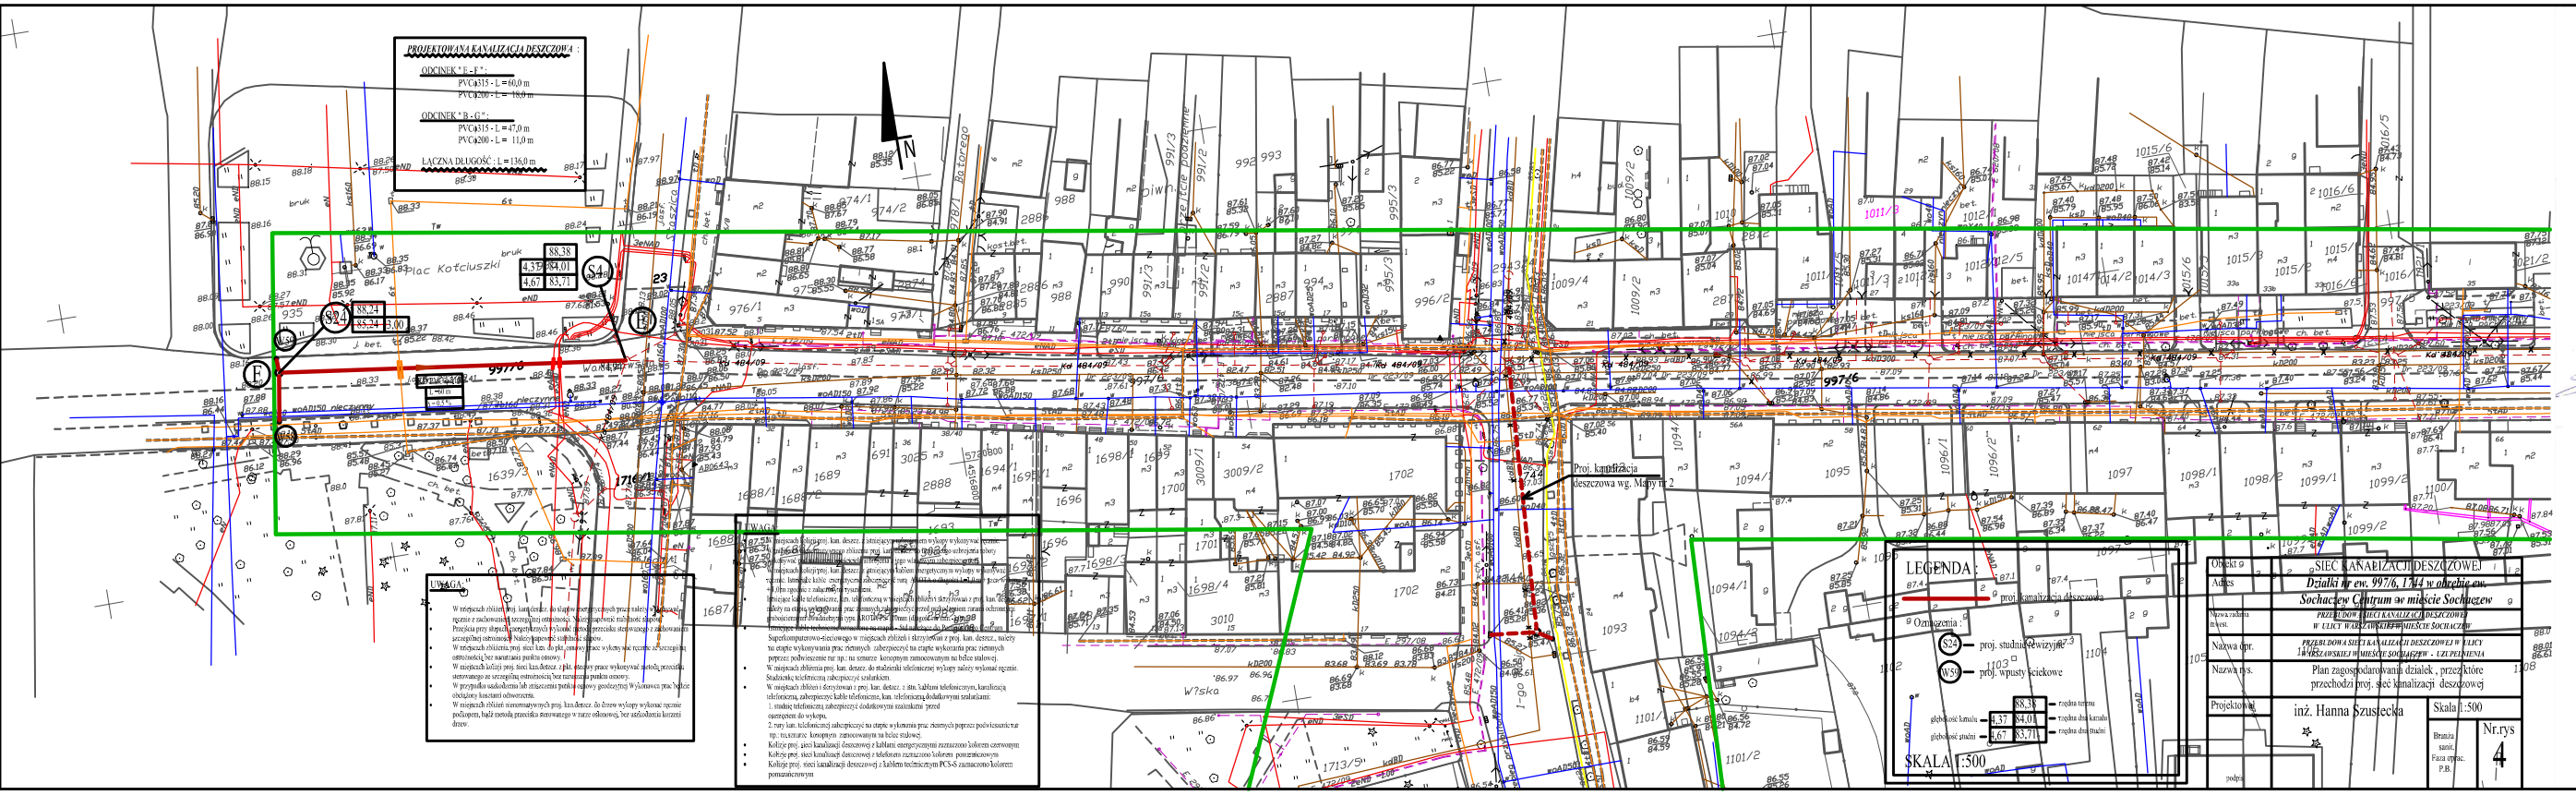

UWAGA !

- W miejscach zbliżenia proj. kan. deszcz. z istn. sieciami wodociągowymi, gazowymi, elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi, należy prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez stosowania metody otwory !
- W miejscach kolizji proj. kan. deszcz. z istn. kablami telekomunikacyjnymi, należy prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez stosowania metody otwory !
- W miejscach zbliżenia proj. kan. deszcz. do studzienki telefonicznej wykopy należy wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez stosowania metody otwory !
- Przejścia kabla telefonicznej, kan. teletechnicznej w miejscach istniejących przeciąć z proj. kan. deszcz. należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez stosowania metody otwory !
- Przejścia kabla telefonicznej, kan. teletechnicznej w miejscach istniejących przeciąć z proj. kan. deszcz. należy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć na etapie wykonania prac ziemnych Nadzór Techniczny.