PT-Poz.8.1 Pomost techniczny skala 1:20

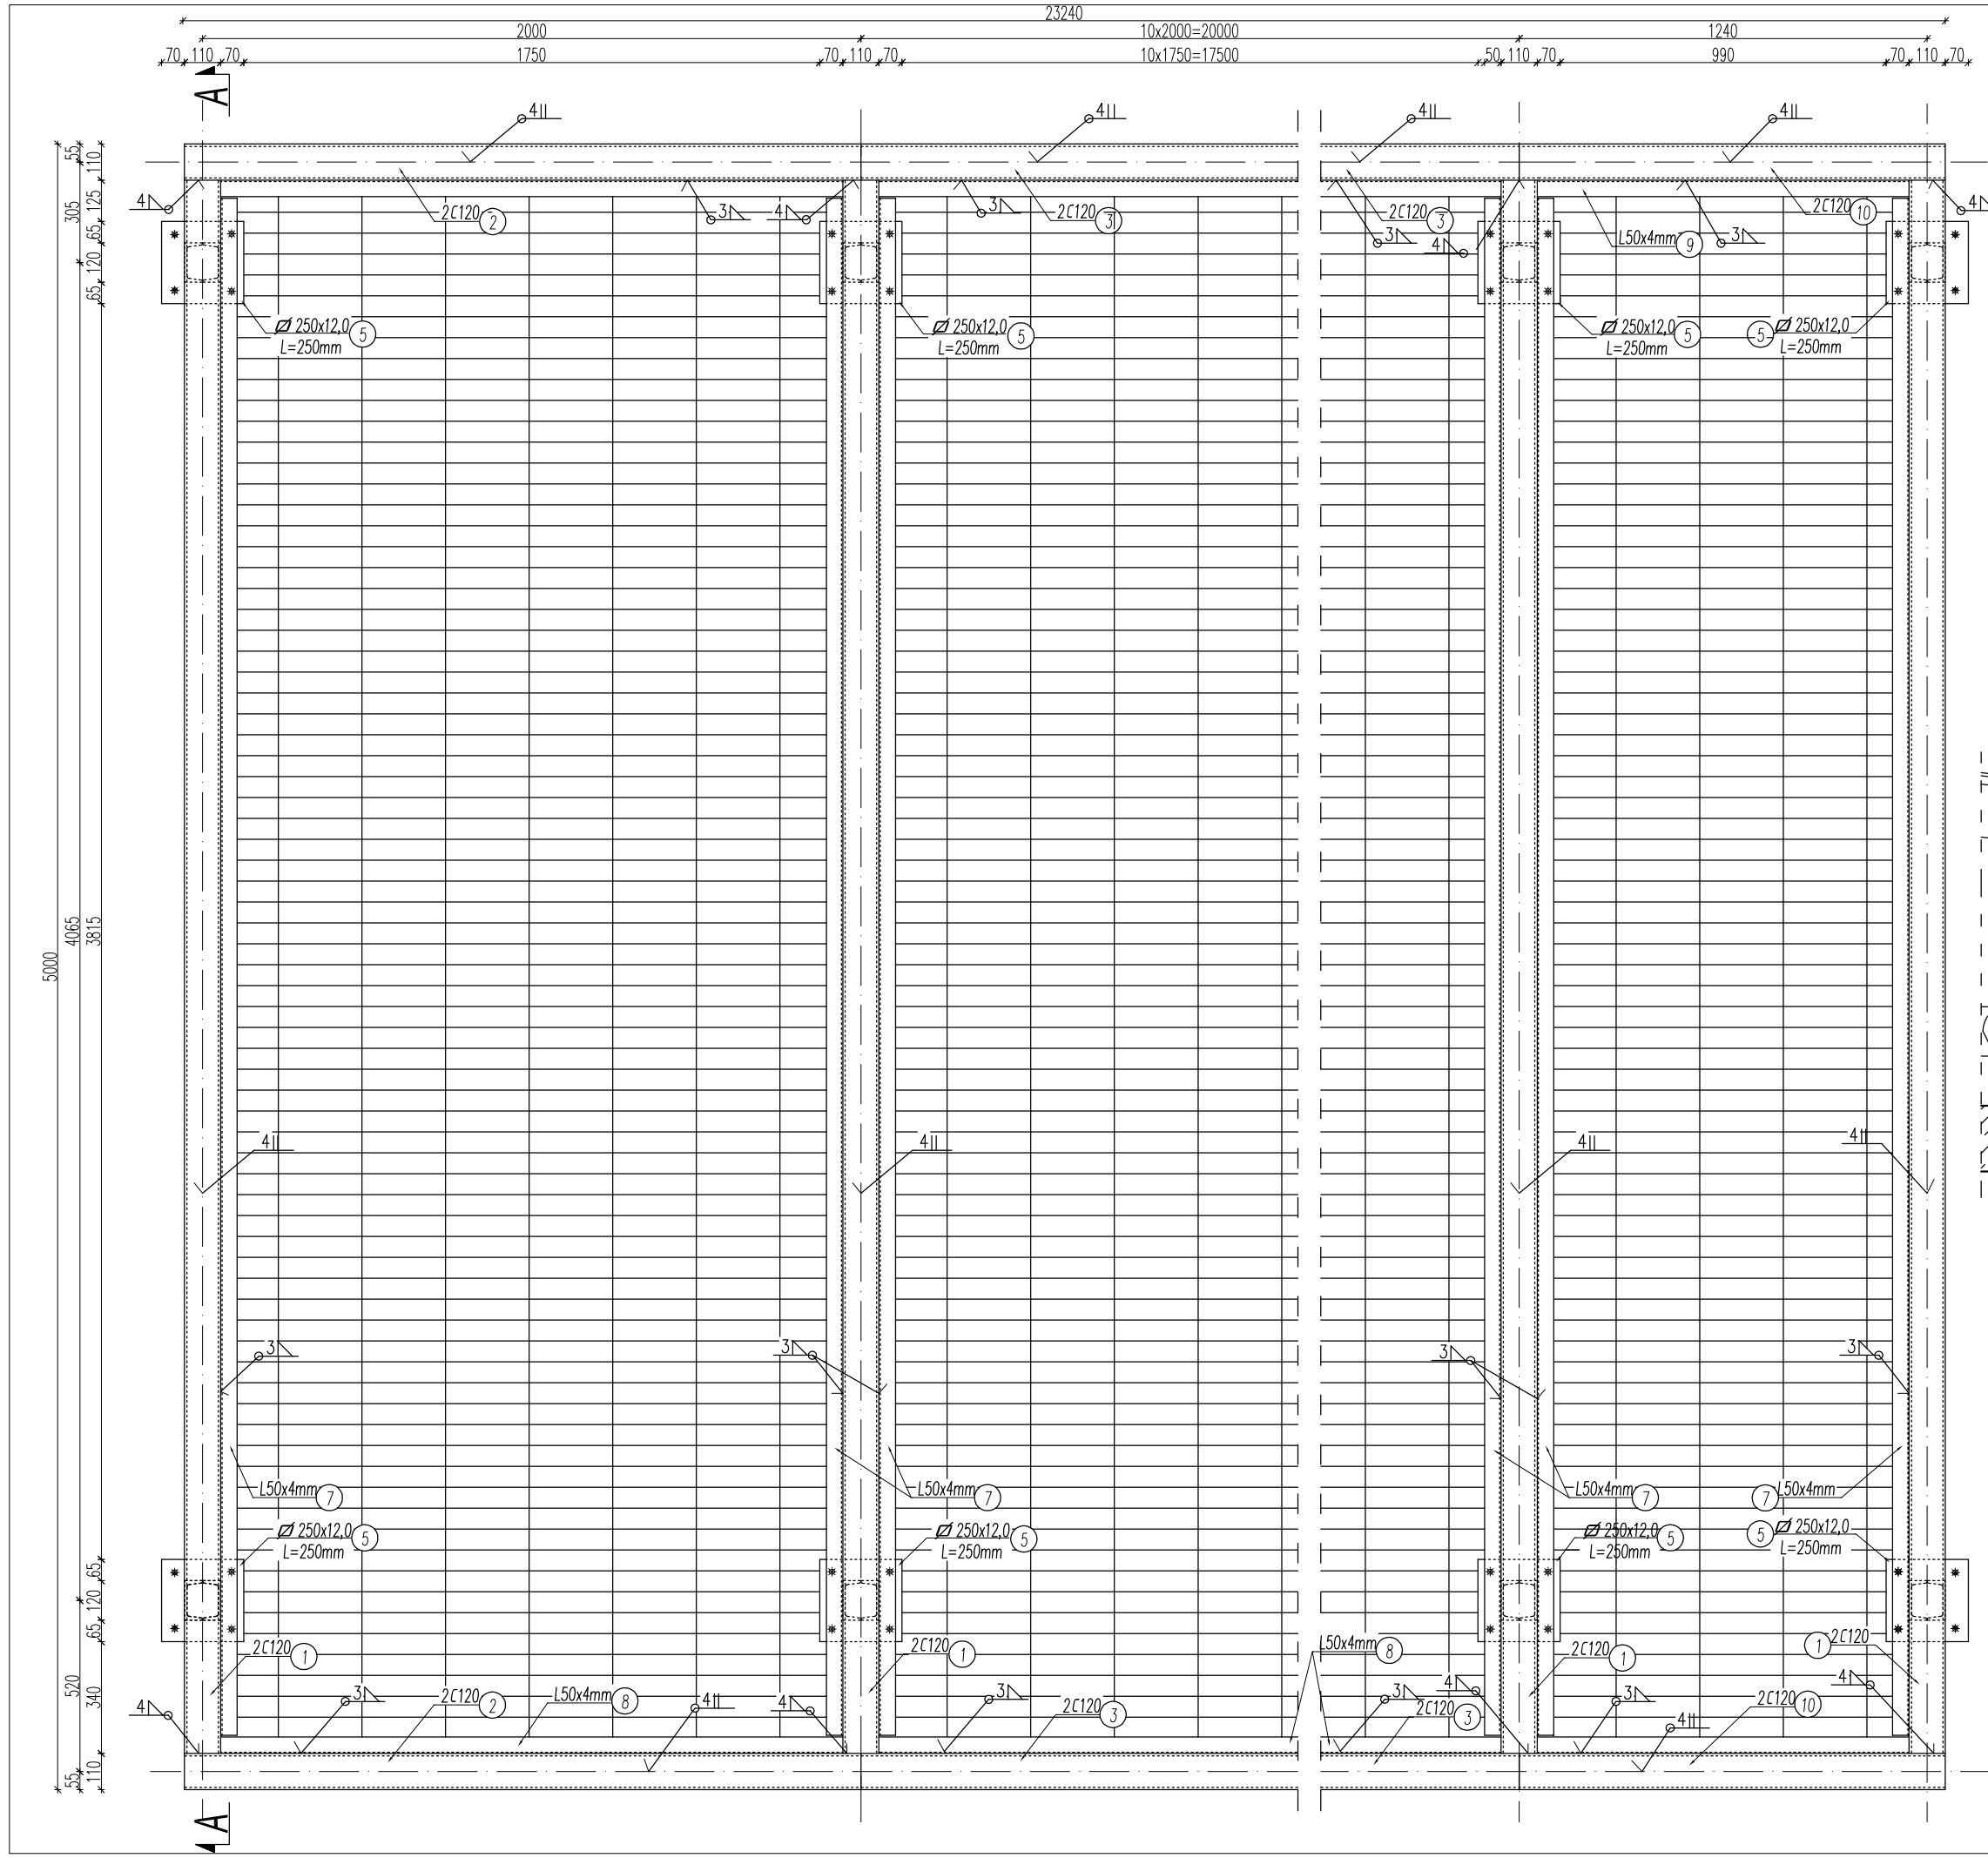

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW	
Symbol	Ilość
Krata Wema X-KOZ/34X38/40X3 OC	102,0 m²
Kotwy HILTI HIT-HSA M16/120	104 szt.

ZESTAWIENIE STALI

Nazwa elementu	Numer elementu	Długość/powierzchnia [mm/m²]	Ilość: Ciężar elementu [kg/mb.]/[kg/(m²)]	Ilość: Elementów [szt.]	Ilość: Łącznie [m/m²]	Ciężar całkowity [kg]
Poz.7.1 Pomost techniczny						
Ceownik C120	1	4780	13,4	26	124,28	1665,4
Ceownik C120	2	2055	13,4	4	8,22	110,1
Ceownik C120	3	2000	13,4	20	40	536,0
Ceownik C120	4	1090	13,4	26	26,34	379,8
Blachownica 250x250x12	5	0,0625	94,2	26	1,625	153,1
Kątownik L 50x50x4	7	4670	3,06	24	112,08	343,0
Kątownik L 50x50x4	8	1888	3,06	22	41,536	127,1
Kątownik L 50x50x4	9	1128	3,06	2	2,256	6,9
Ceownik C120	10	1295	13,4	4	5,18	69,4
			RAZEM [kg]			3390,7

Przekrój "B-B" skala 1:10

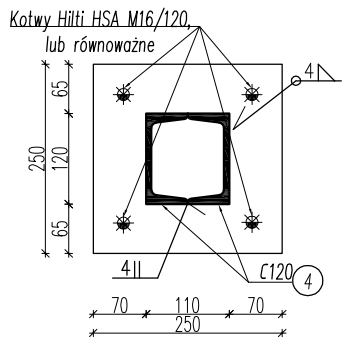

5 Blacha podstawy słupka skala 1:10



Szczegół 1 skala 1:10

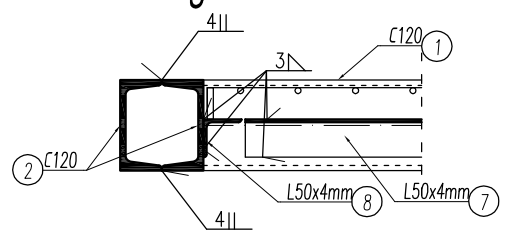

Przekrój "A-A" skala 1:20

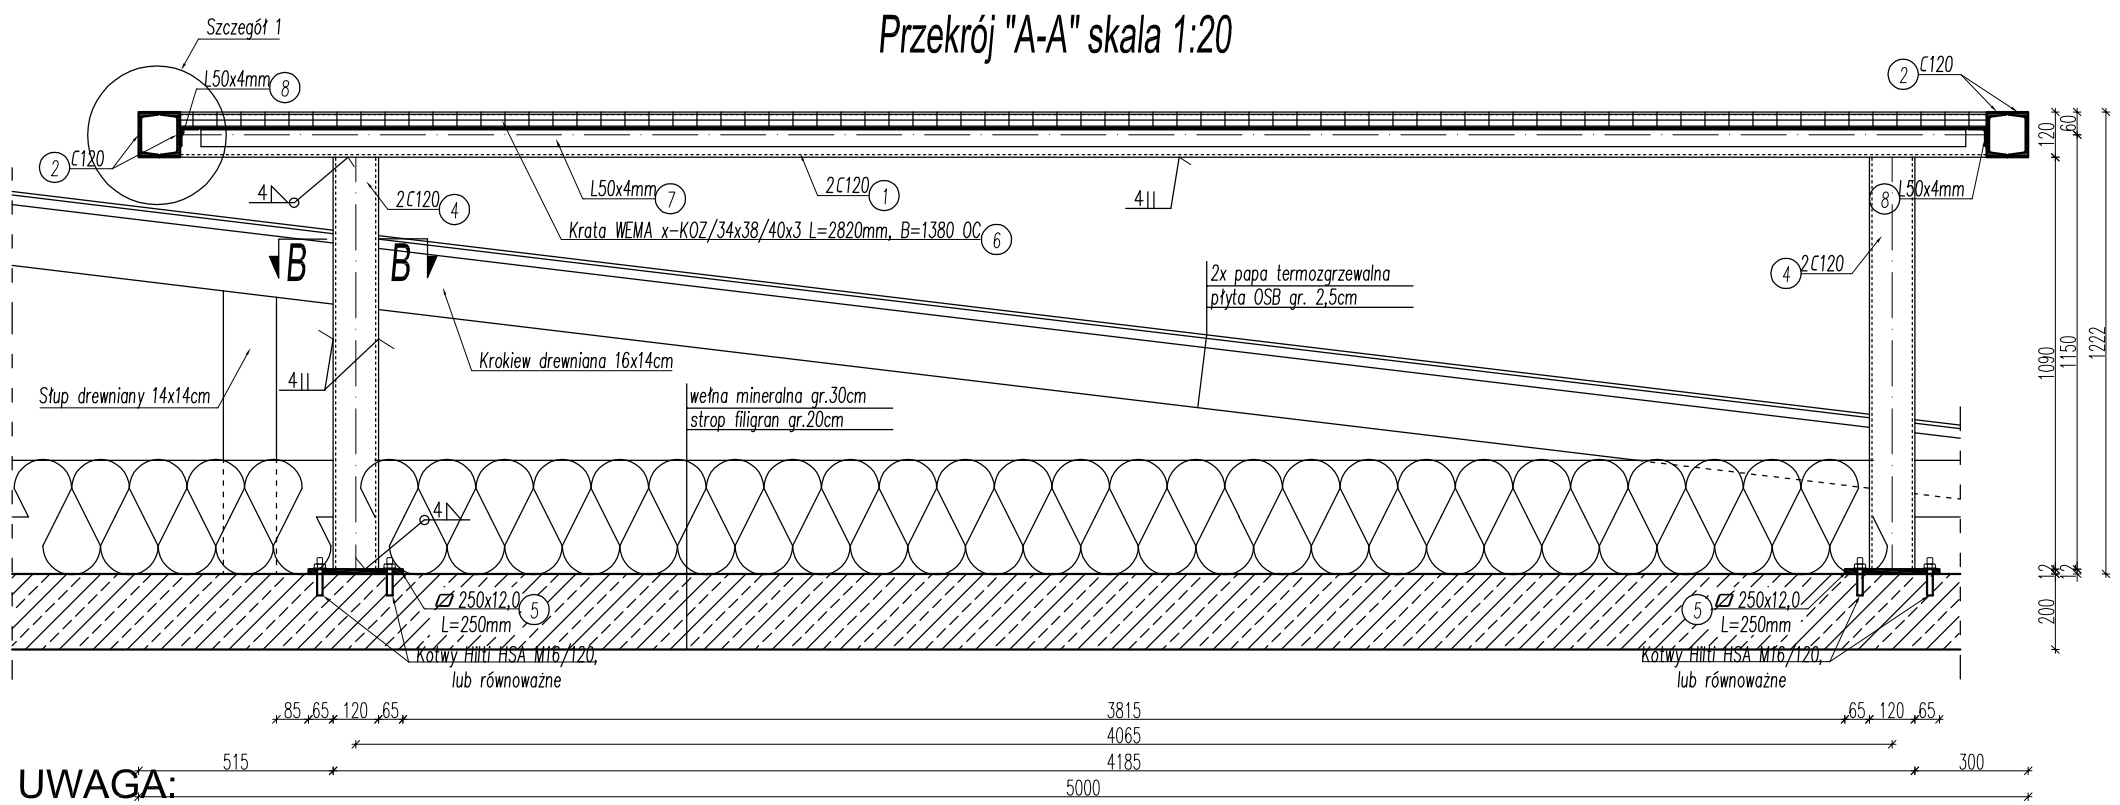

UWAGA:

1. Rozpatrywać łącznie z rzutami konstrukcyjnymi.
2. Stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg Ustawy prawo budowlane, potwierdzone niezbędnymi atestami.
3. Spoiny pachwinowe należy układać po całym obwodzie łączonego elementu
4. Psoiny czołowe układać nieprzerwanie na długości elementu.
5. Mocowanie kotwami Hilti, lub równoważnymi wykonać zgodnie z wytycznymi technologii montażu firmy Hilt lub równoważną.
6. Wokół słupków stalowych pomostu technicznego wykonać uszczelnienie nylonem dekarskim po ówczesnym oczyszczeniu powierzchni papowej dachu oraz powierzchni stalowej słupków pomostu.
7. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie farbą miniową podkładową i jednokrotne pomalowanie farbą nawierzchniową.
8. Sprawdzić uprawnienia spawacza.
9. Spawane miejsca nie mogą być zawilgocone.
10. Ceowniki łączyć ze sobą na spoiny ciągłe o grubości 4mm.
11. Kątowniki łaczyć z ceownikami za pomocą spoin ciągłych grubości 3mm.

STAL: A-I S235JRG2 (St3SX)-kształtowniki
ELEKTRODY: ER 3.46

Biuro Usług Projektowych "INSTALKOMFORT"
Krzysztof Łukasz Maciejewski
10 - 686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 1A ☎/🖷: +48 089 533 94 58
: +48 506 031 954 ✉: biuro@instalkomfort.pl
www.instalkomfort.pl

TEMAT:	BUDOWA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KRAWNIC) NA DZIAŁCE NR EWID. 1702 POŁOŻONEJ W SOCHACZEWIE PRZY ZBIEGU UL.IC. WĄSKIEJ, 1 MAJA I WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WĄSKIEJ		
INWESTOR:	GMINA MIASTO SOCHACZEW UL. 1 MAJA 16, 96-500 SOCHACZEW	SKALA:	1:20
ADRES:	DZ. NR 1702 UL. WĄSKA, UL. 1MAJA, UL. WARSZAWSKA	DATA:	09.2010
NAZWA RYS:	PT-POZ.8.1 Pomost techniczny	NR RYS.:	K-49
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:	mgr inż. Leon Smol	Upr. bud.	115/82/OL
SPRAWDZIŁ:	inż. Lech Wróblewski	Upr. bud.	181/68