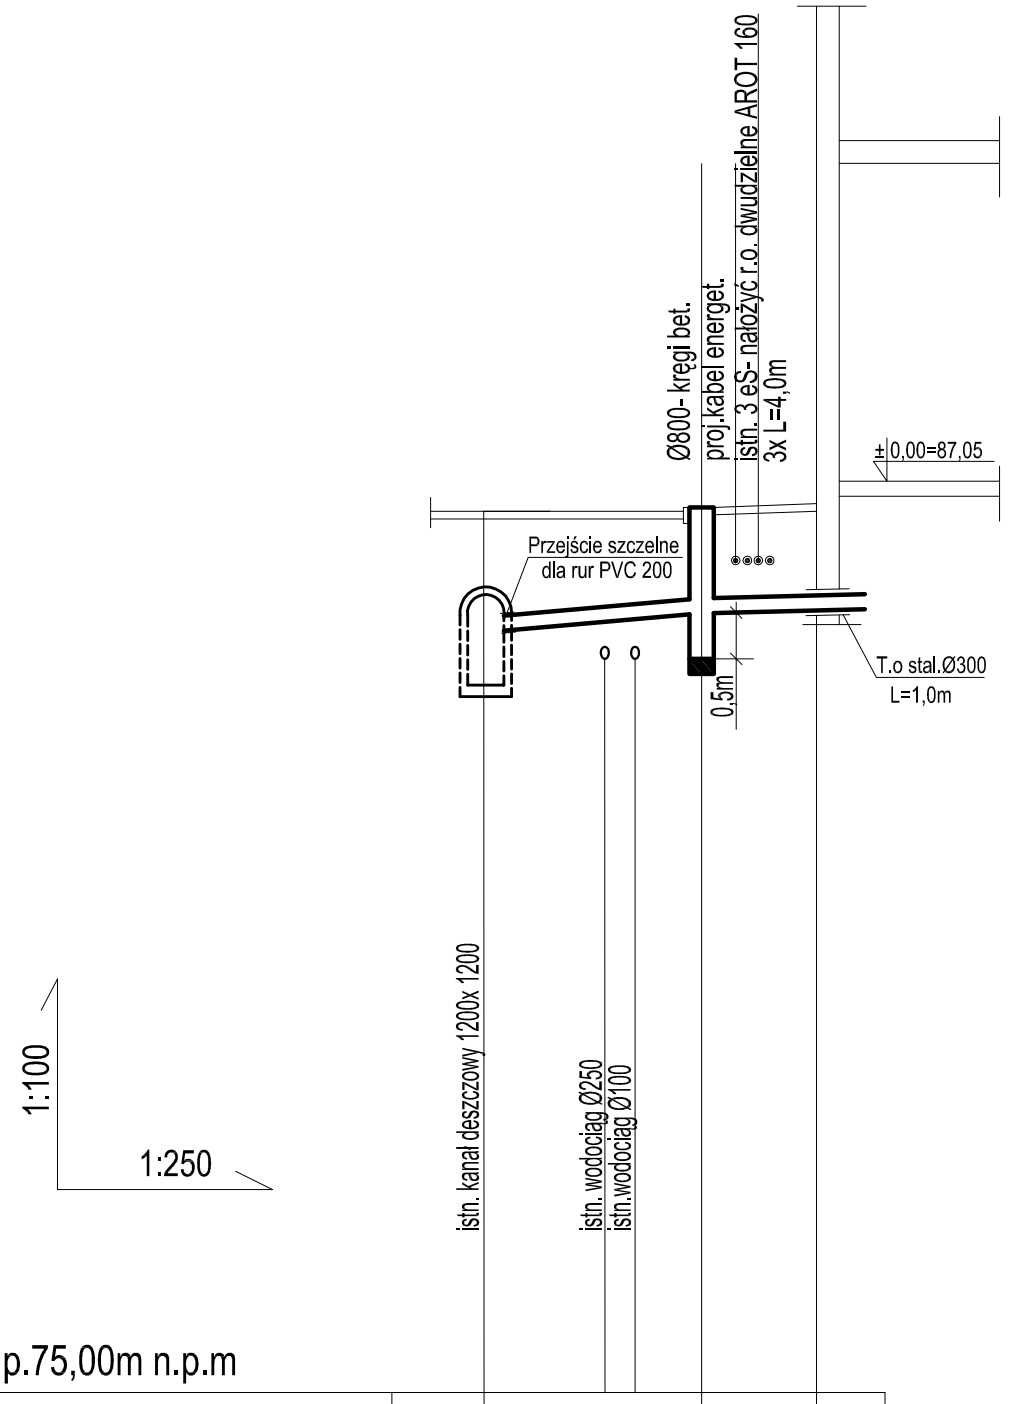


p.p.75,00m n.p.m

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU | 86,65 | 86,70 | 86,75 | |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | 85,08 | 85,30 | 85,34 | |
| ZAGŁĘBIENIE | 1,57 | 1,40 | 1,41 | |
| ŚREDNICA I SPADEK | | 3% 200PVC | 1% 200PVC | |
| ODLEGŁOŚCI | | 7,2 | 3,8 | |
| OZNACZENIA | WD | D1 | | |


Biuro Usług Projektowych "INSTALKOMFORT"
Krzysztof Łukasz Maciejewski
10 - 686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 1A ☎/: 089 533 94 58
: 0 506 031 954 : biuro@instalkomfort.pl
www.instalkomfort.pl


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TEMAT: | PRZYŁĄCZA SANITARNE, DESZCZOWE I WODOCIĄGOWE DO BUDYNKU ZABYTKOWYCH KRAMNIC ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. 1MAJA 21 I UL. WĄSKIEJ 17 W SOCHACZEWIE | | | |
| INWESTOR: | GMINA MIASTO SOCHACZEW | | | BRANŻA: SANITARNA |
| ADRES: | UL. WĄSKA 17, UL. 1 MAJA 21, DZ. NR. 1702, SOCHACZEW | | | |
| NAZWA RYSUNKU: | PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | | | SKALA: 1:100/250 |
| STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY | | | DATA: 10.2010 |
| PROJEKTANT: | inż. Krzysztof Maciejewski | WAM/0112/PWOS/05 | | NR RYS.: S-2 |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Zdzisław Kowalski | 131/69 §29 i 8 ust.1 p.1 i 2 | | |